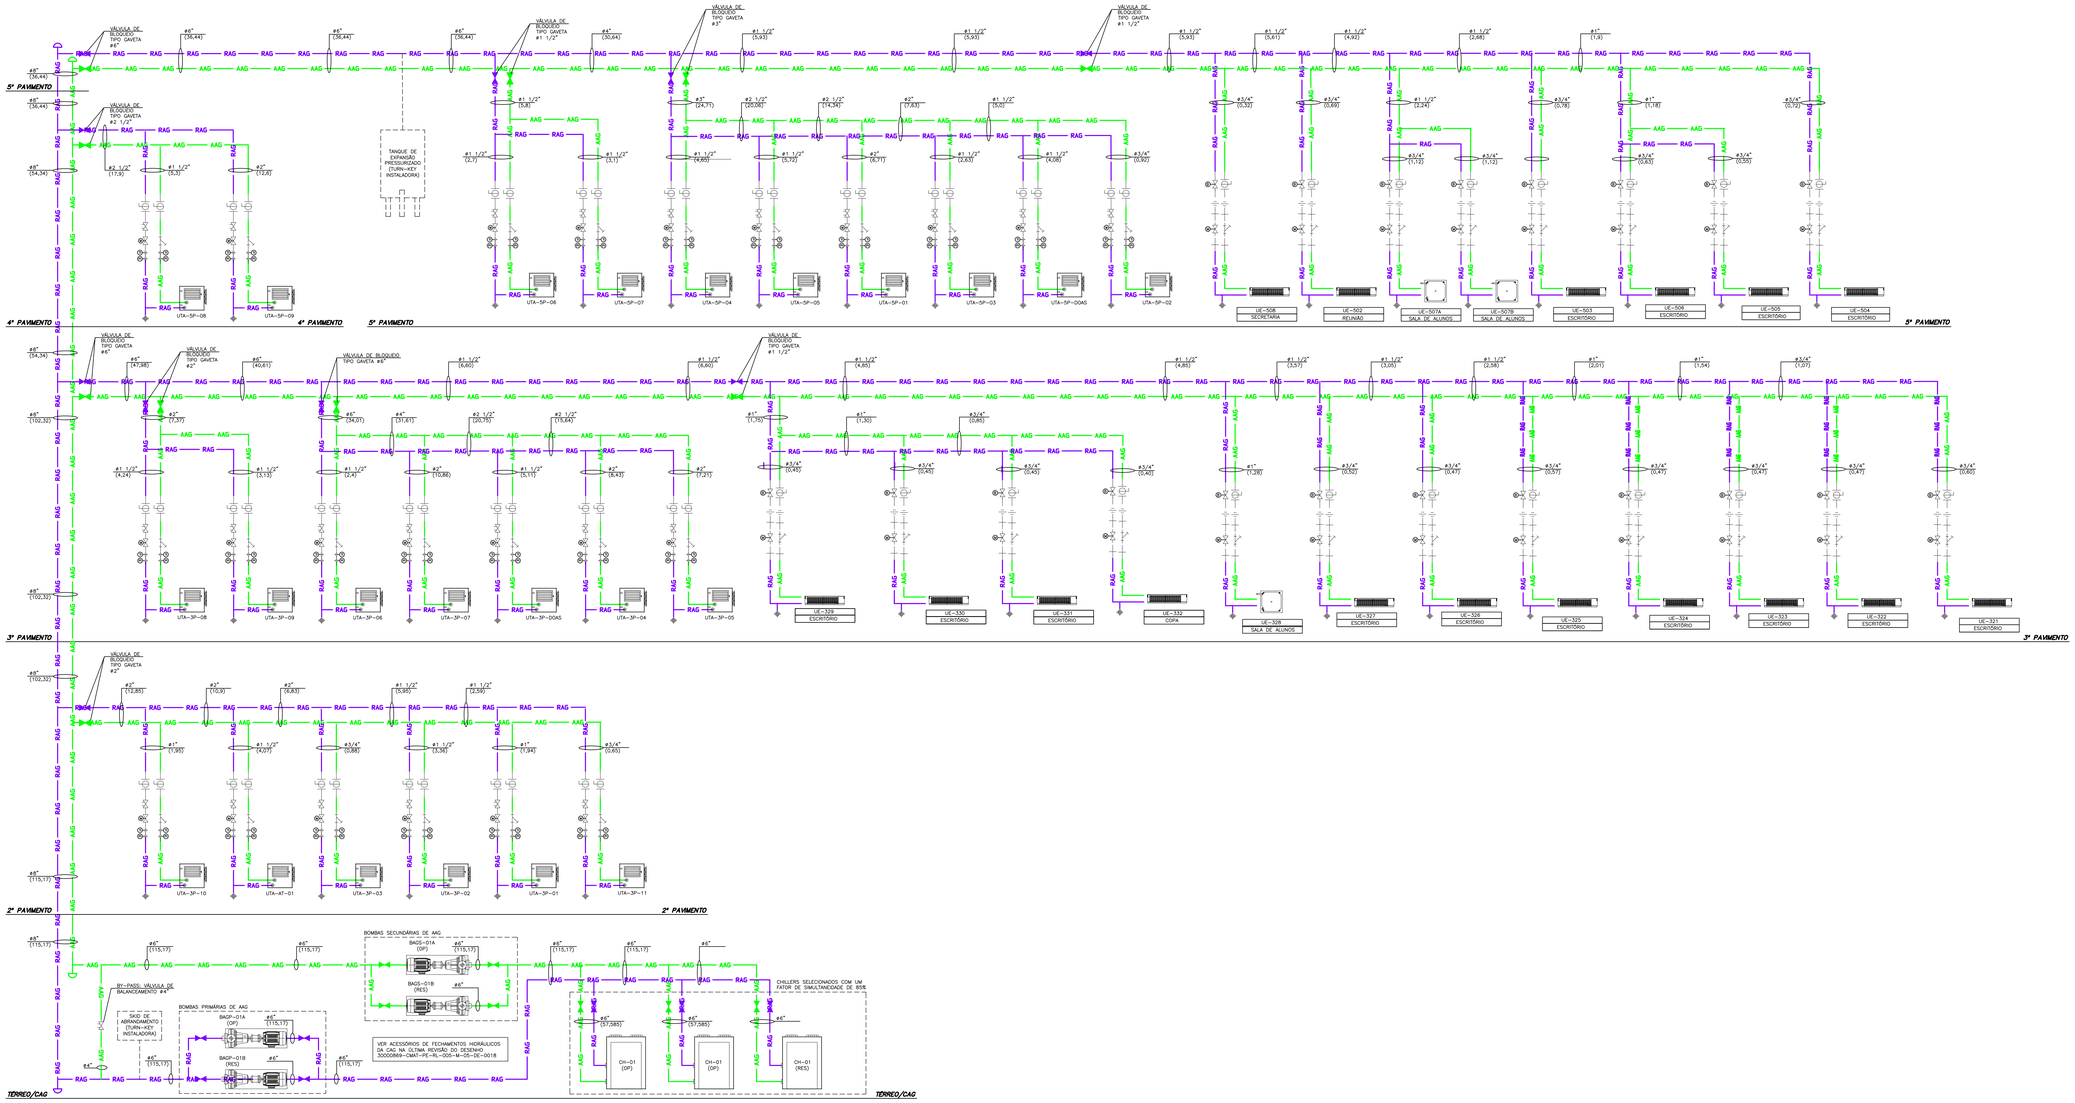

CONVENÇÃO/SIMBOLOGIA	
AAG	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO – ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA
RAG	TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO – RETORNO DE ÁGUA GELADA
	VÁLVULA DE BLOQUEIO – ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA
	VÁLVULA DE BLOQUEIO – RETORNO DE ÁGUA GELADA
	INDICADOR DE TEMPERATURA
	INDICADOR DE PRESSÃO
	FILTRO Y
	VÁLVULA DE CONTROLE DE 2 VIAS – TIPO PROPORCIONAL
	VÁLVULA DE BALANCEAMENTO – TIPO TA IMI HYDRONICS
	VÁLVULA BORBOLETA
	PONTO DE DRENAGEM DE CONDENSADO – LIGAR REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

REV.	EMISSÃO INICIAL	BENTO FERREIRA	BRUNO	04/08/2023
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA

CONCREMAT engenharia e tecnologia

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

NOME DO PRÉDIO / ÁREA
PAVILHÃO ROCHA LIMA / LABORATÓRIOS IOC

OBJETIVO: REFORMA	CAMPUS: INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA		SETOR: 3º OU 5º PAVIMENTOS
Nº PREDIO: 024	Nº DA META: 2023.021	O.E. / O.R.: 2023.06.19.10	Nº PRANCHA: VIDAAZUL
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO: VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO			FASE: PROJETO EXECUTIVO
TITULO DA PRANCHA: **FLUXOGRAMA REDE DE ÁGUA GELADA**			DATA: 04/08/2023
			ESCALA: INDICADA
COORDENADOR DA META: RODRIGO COSTA	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: BRUNO KOWALCZUK NOVAIS	CREA/CAU: SP-5069827200/D	ART/RRT: 1720205273495
EQUIPE DO PROJETO: CONCREMAT/MEP - BRUNO K. NOVAIS / ALEXANDRE CINTRA / BENTO FERREIRA			

VAC-024