

PLANTA BAIXA PARCIAL - ADEQUAÇÕES - URL-1
COBERTURA
ESC.: 1/50

PERSPECTIVA - ADEQUAÇÕES - URL-1
COBERTURA
ESC.: 1/25

CORTE AA
ESC.: 1/25

CORTE BB
ESC.: 1/25

SIMBOLOGIA


- PONTO DE FORÇA
3F + T 440V 60Hz
- DESCARGA DE AR
- PONTO DE ÁGUA
- INDICAÇÃO DO CORTE
- ITEM NA LISTA DE MATERIAL
- ITEM NA LISTA DE MATERIAL
NÚMERO DO DESENHO DA LISTA DE MATERIAL
- SECCIONAMENTO EM DUTO CIRCULAR
- INDICAÇÃO DE FLUXO
- NOVAS INSTALAÇÕES

TUBULAÇÃO					
IDENTIFICAÇÃO	APLICAÇÃO	CLASSE DE PRESSÃO	MATERIAL	ISOLAMENTO TÉRMICO	OBSERVAÇÃO
[Blue line]	AAG - ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA	150PSI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SCH40	BORRACHA ELASTOMÉRICA API ARMAFLEX	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ALUMÍNIO LISO
[Light blue line]	RAG - RETORNO DE ÁGUA GELADA	150PSI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SCH40	BORRACHA ELASTOMÉRICA API ARMAFLEX	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ALUMÍNIO LISO
[Green line]	TUBULAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	—	TUBO EM PVC SOLDÁVEL	NA	—
[Brown line]	TUBULAÇÃO DE DRENO (CONDENSADO)	NA	TUBO EM PVC MARRON SOLDÁVEL	NA	—
NA - NÃO APLICÁVEL					

NOTAS

- COTAS EM MILÍMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO OUTRA UNIDADE;
- TODAS AS COTAS DEVERÃO SER CONFERIDAS ANTES DA MONTAGEM;
- VALORES ENTRE PARÊNTESES INDICAM m³/h;
- PONTO DE FORÇA E DRENO DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS;

PLANTA CHAVE

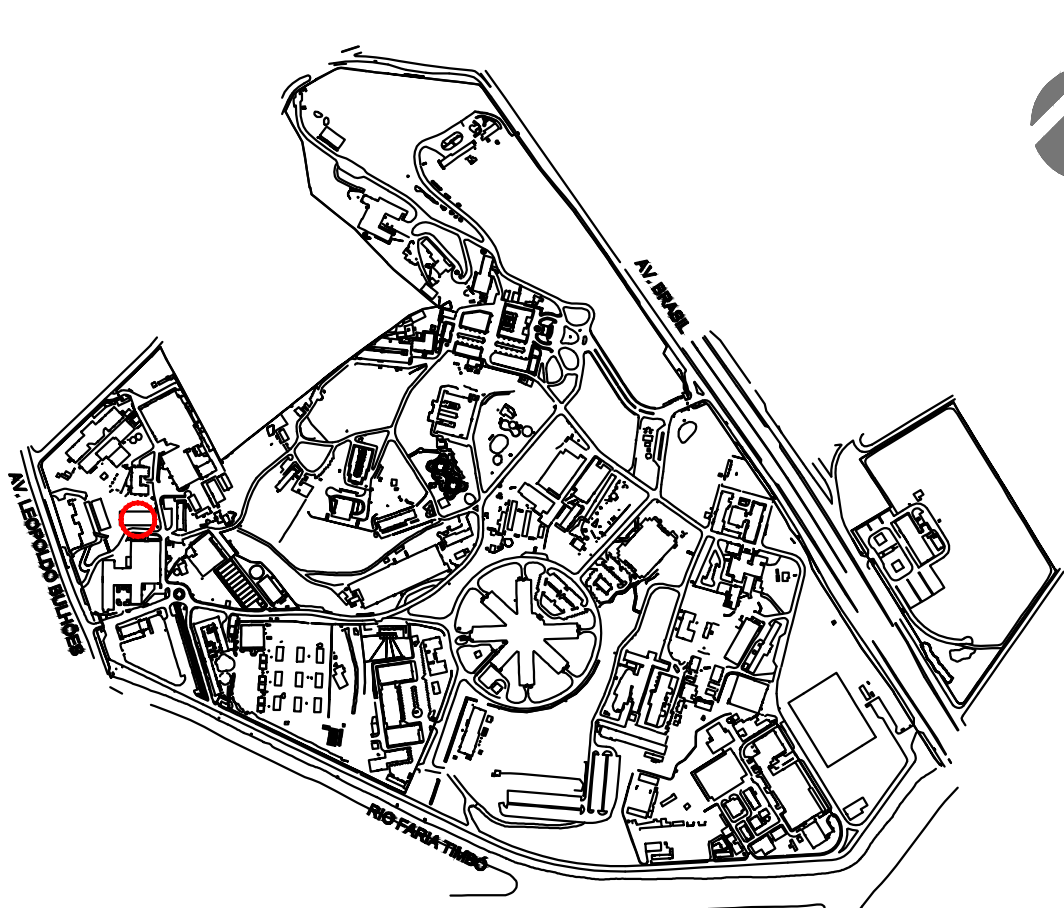

B	REVISÃO GERAL	MARCO	MARCO	15/02/2022
A	EMIÇÃO INICIAL	MARCO PAIXÃO	MARCO PAIXÃO	14/11/2019
EMIS.	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA
FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz		NOME DO PRÉDIO / ÁREA PAVILHÃO PRIMEIRO DE MAIO SEDE-II DO CESTEH		
OBJETIVO REFORMA	CAMPUS MANGUINHOS	SETOR EDIFICAÇÃO		
Nº PRÉDIO 246	Nº DA META 2019-067	O.E. / O.R. 2019.12.17.01	Nº PRANCHA V246A03B	
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO		FASE PROJETO EXECUTIVO		
TÍTULO DA PRANCHA CESTEH - CAG COBERTURA - SUBSTITUIÇÃO DOS CHILLERS ADEQUAÇÕES PARA NOVA URL-1		COORDENADOR DA META MARCO A.D. PAIXÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO MARCO A.D. PAIXÃO	DATA 14/11/2019
ESCALA INDICADA		CREA/CAU 2000103520	ART/RRT 2020190283688	
EQUIPE MARCO A.D. PAIXÃO				

VAC-002