




PERSPECTIVA-1
S/ ESCALA

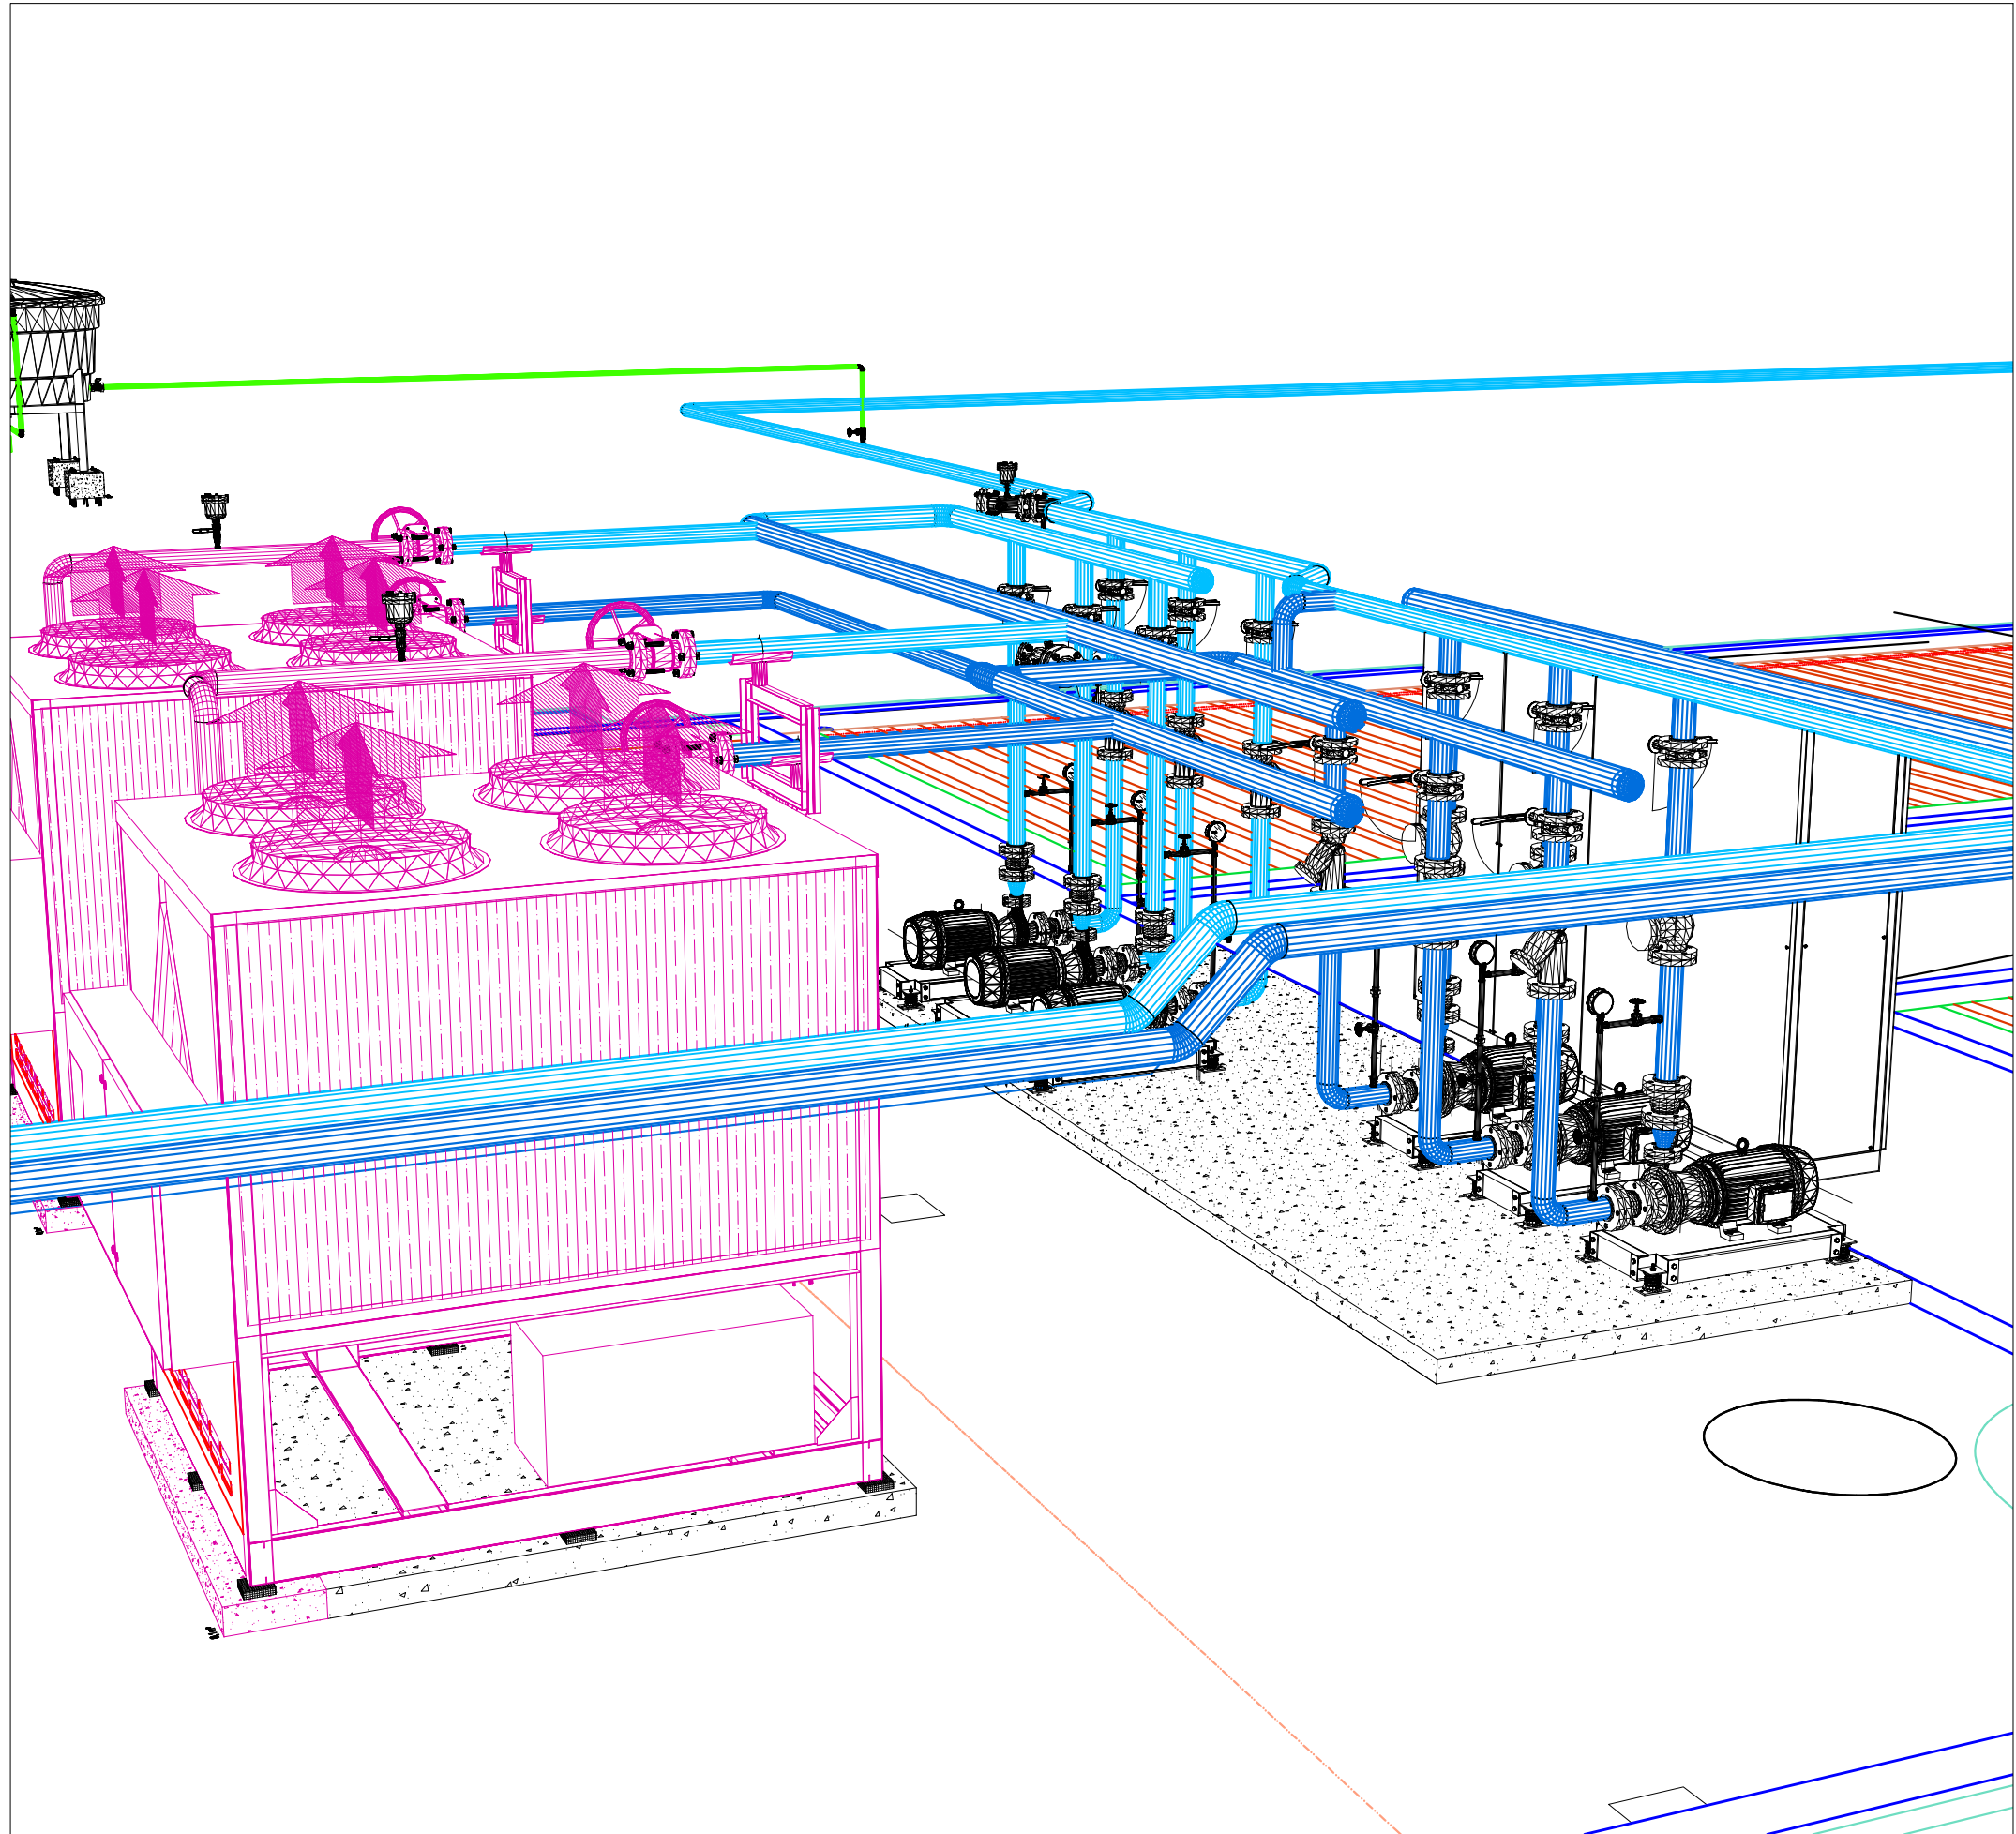

PERSPECTIVA-3
S/ ESCALA

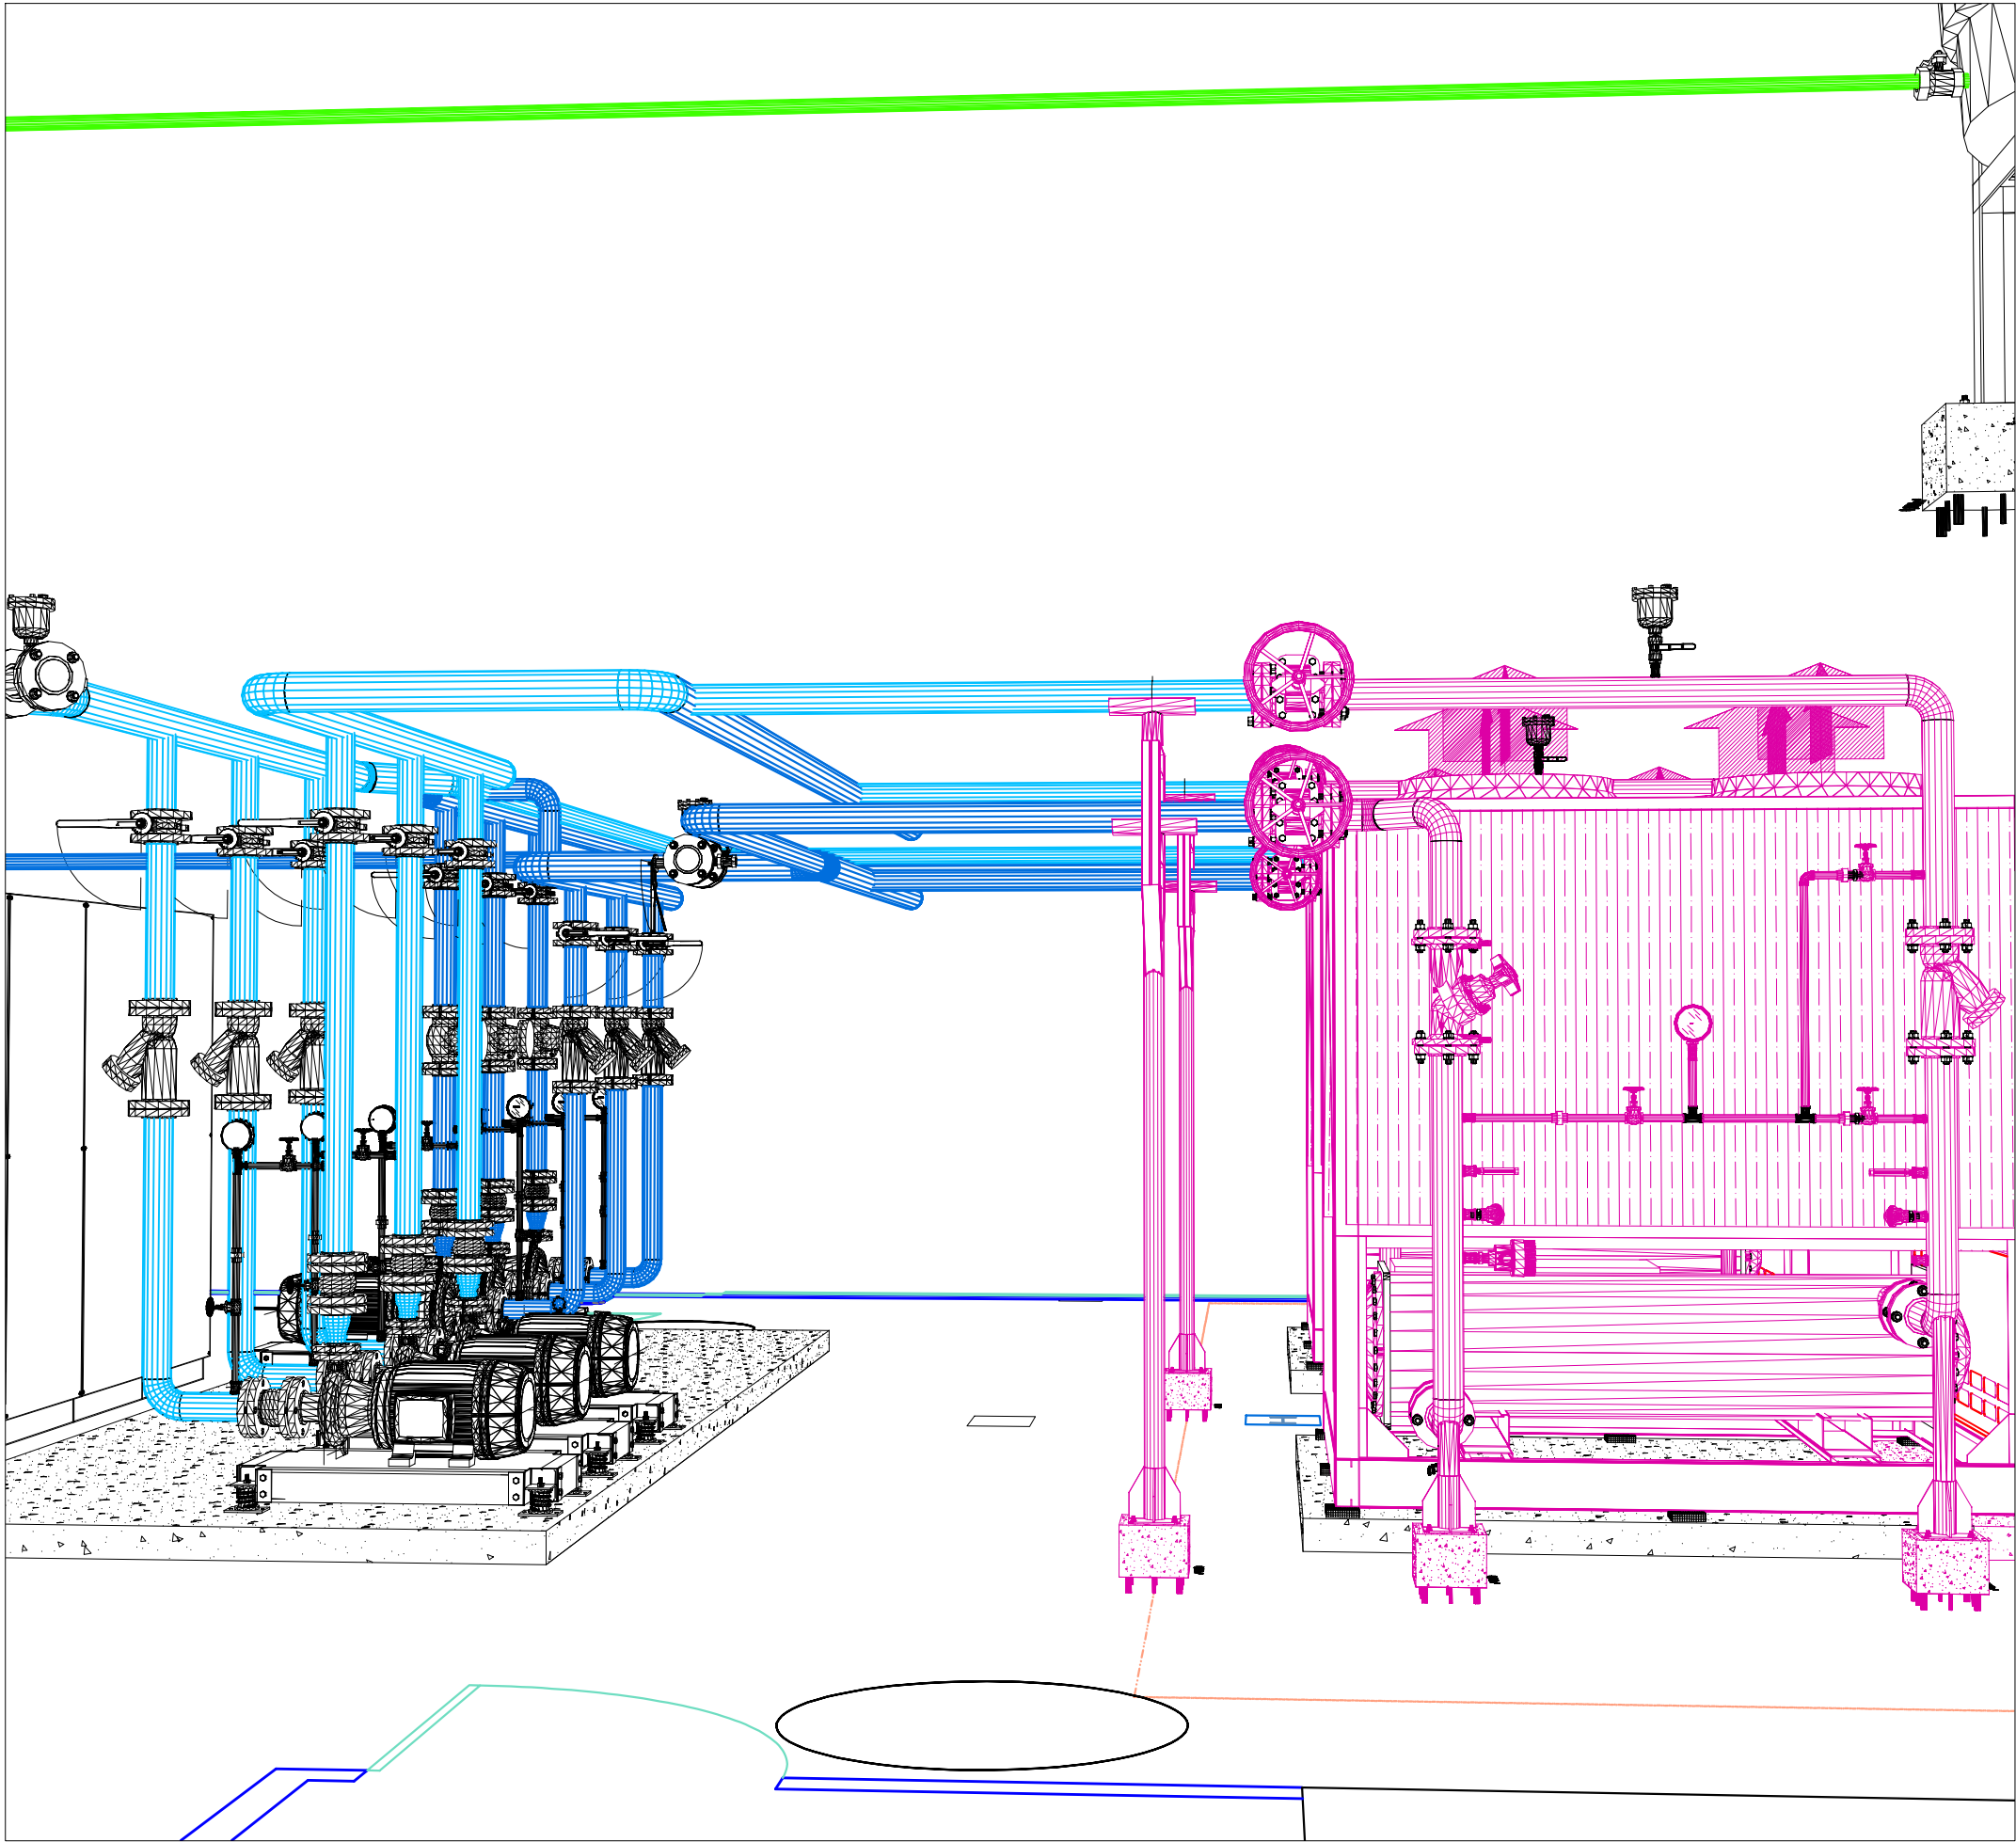

PERSPECTIVA-2
S/ ESCALA

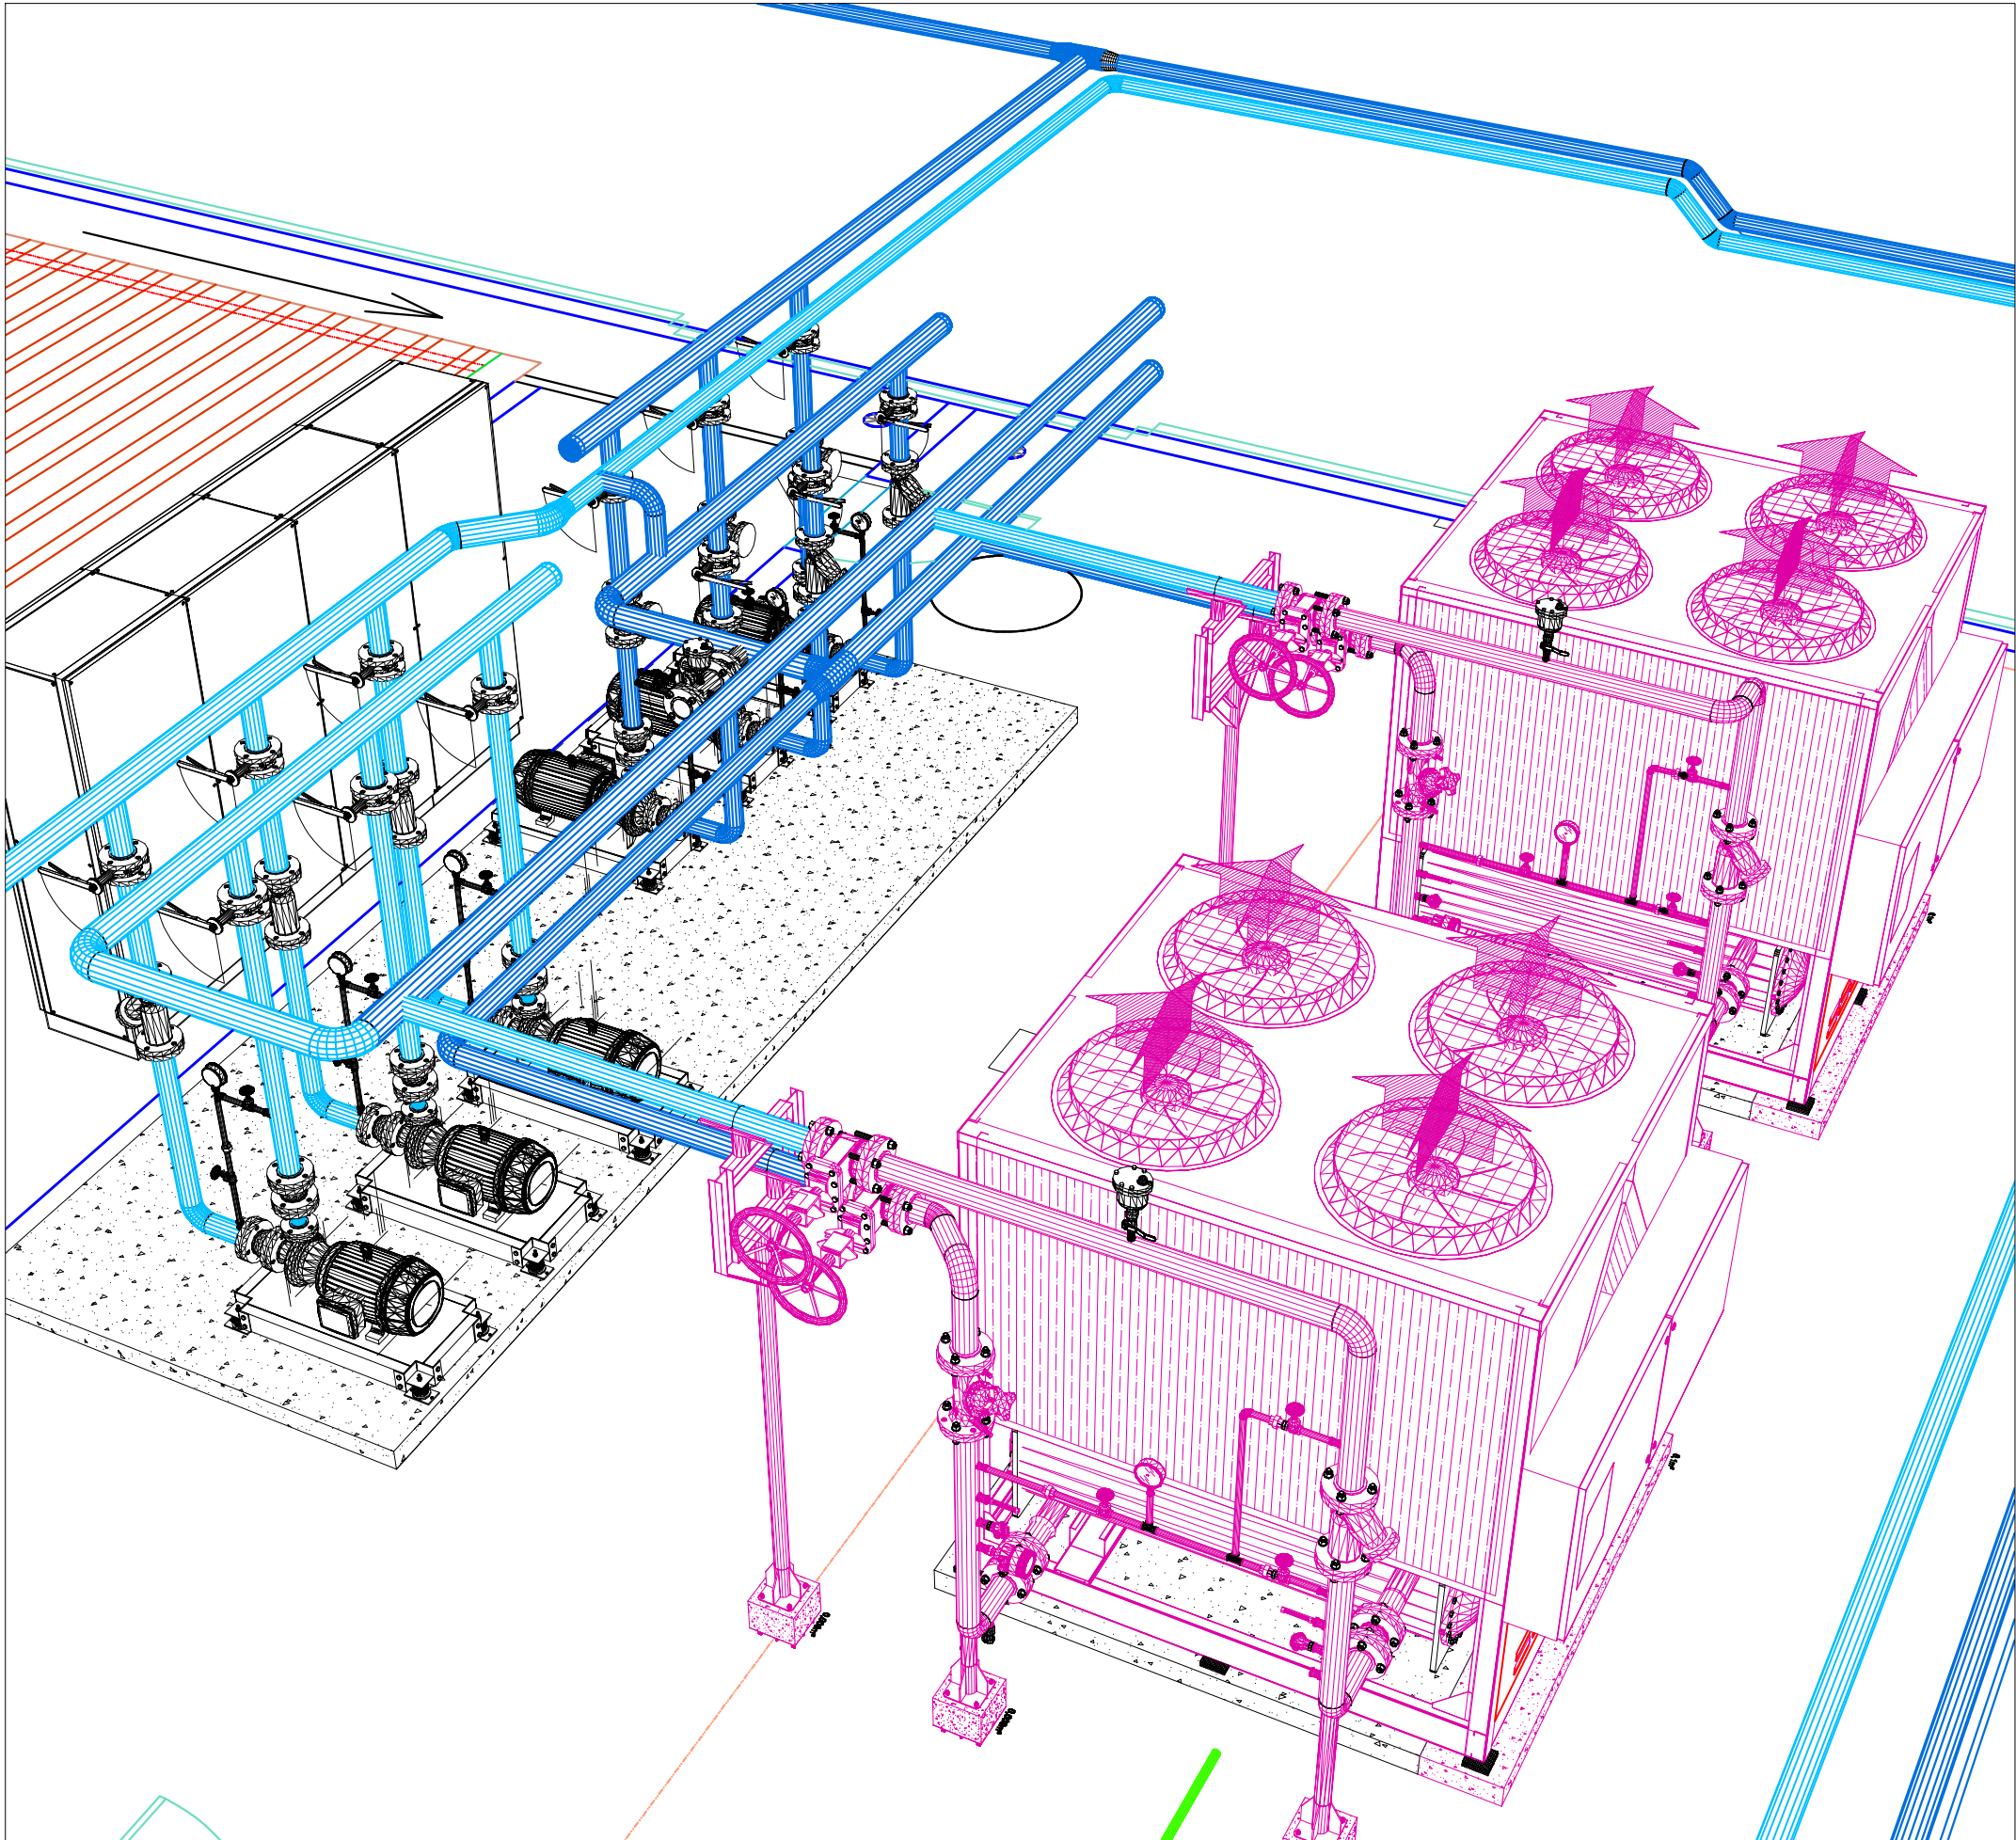

PERSPECTIVA-4
S/ ESCALA

SIMBOLOGIA


- PONTO DE FORÇA
3F + T 440V 60Hz
- DESCARGA DE AR
- PONTO DE ÁGUA
- INDICAÇÃO DO CORTE
- ITEM NA LISTA DE MATERIAL
NÚMERO DO DESENHO DA LISTA DE MATERIAL
- SECCIONAMENTO EM DUTO CIRCULAR
- INDICAÇÃO DE FLUXO
- NOVAS INSTALAÇÕES

TUBULAÇÃO					
IDENTIFICAÇÃO	APLICAÇÃO	CLASSE DE PRESSÃO	MATERIAL	ISOLAMENTO TÉRMICO	OBSERVAÇÃO
	AAG - ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA	150PSI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SCH40	BORRACHA ELASTOMÉRICA AFI ARMAFLEX	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ALUMÍNIO LISO
	RAG - RETORNO DE ÁGUA GELADA	150PSI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SCH40	BORRACHA ELASTOMÉRICA AFI ARMAFLEX	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ALUMÍNIO LISO
	TUBULAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	—	TUBO EM PVC SOLDÁVEL	NA	
	TUBULAÇÃO DE DRENO (CONDENSADO)	NA	TUBO EM PVC MARRON SOLDÁVEL	NA	
NA: NÃO APLICÁVEL					

NOTAS

- COTAS EM MILÍMETRO, EXCETO QUANDO INDICADO OUTRA UNIDADE;
- TODAS AS COTAS DEVERÃO SER CONFERIDAS ANTES DA MONTAGEM;
- VALORES ENTRE PARÊNTESES INDICAM m³/h;
- PONTO DE FORÇA E DRENO DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS;

PLANTA CHAVE

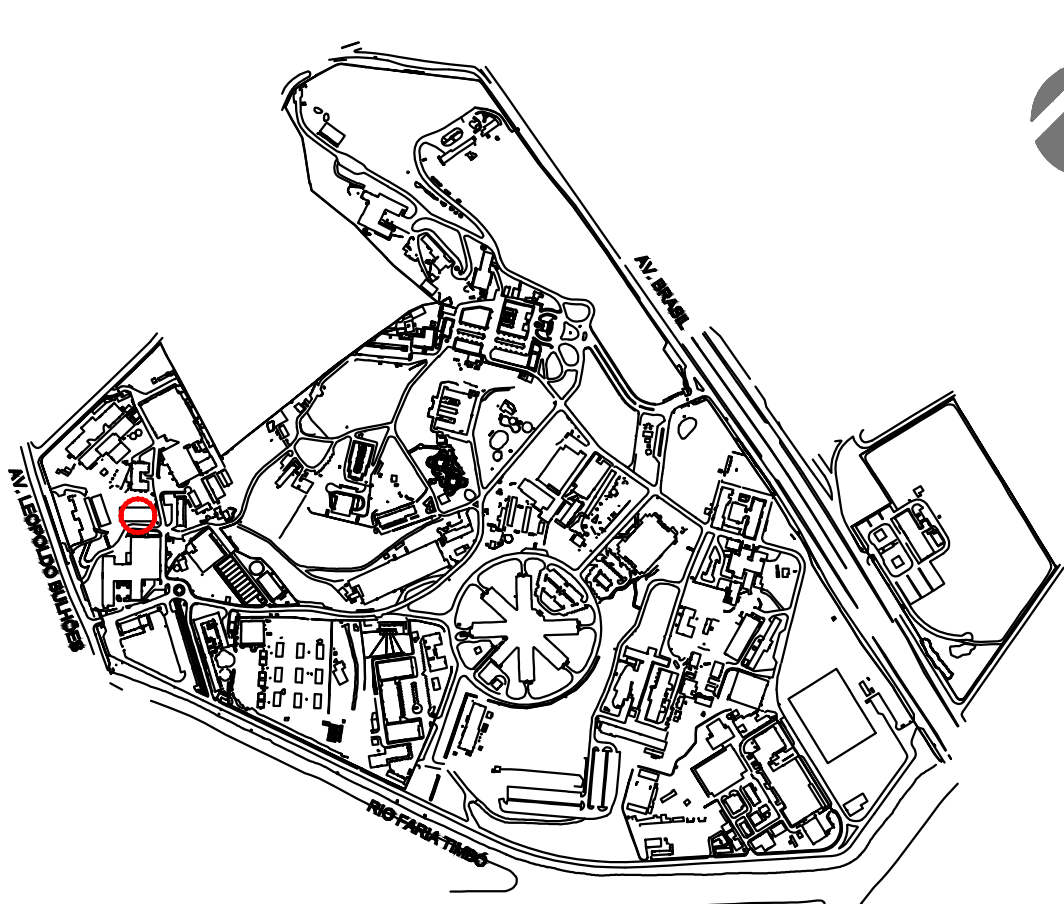

B	REVISÃO GERAL	MARCO	MARCO	15/02/2022
A	EMIÇÃO INICIAL	MARCO PAIXÃO	MARCO PAIXÃO	14/11/2019
EMIS:	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	RESP. TÉCNICO	DATA
		NOME DO PRÉDIO / ÁREA PAVILHÃO PRIMEIRO DE MAIO SEDE-II DO CESTEH		
OBJETIVO REFORMA	CAMPUS MANGUINHOS	SETOR EDIFICAÇÃO		
Nº PRÉDIO 246	Nº DA META 2019-057	O.E. / O.R. 2019.12.17.01	Nº PRANCHA V246A07B	
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO		FASE PROJETO EXECUTIVO		
TÍTULO DA PRANCHA CESTEH - CAG COBERTURA - SUBSTITUIÇÃO DOS CHILLERS PERSPECTIVAS DAS NOVAS INSTALAÇÕES		COORDENADOR DA META MARCO A.D. PAIXÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO MARCO A.D. PAIXÃO	DATA 14/11/2019
ESCALA S/ ESCALA		CREACAU 2000103520	ART/RTT 2020190283688	
USUÁRIO: MARCO A.D. PAIXÃO				

VAC-006

NOME ATUAL DO ARQUIVO: A322A08.DWG

VERSÃO: 01/11/2019

USUÁRIO: MARCO A.D. PAIXÃO